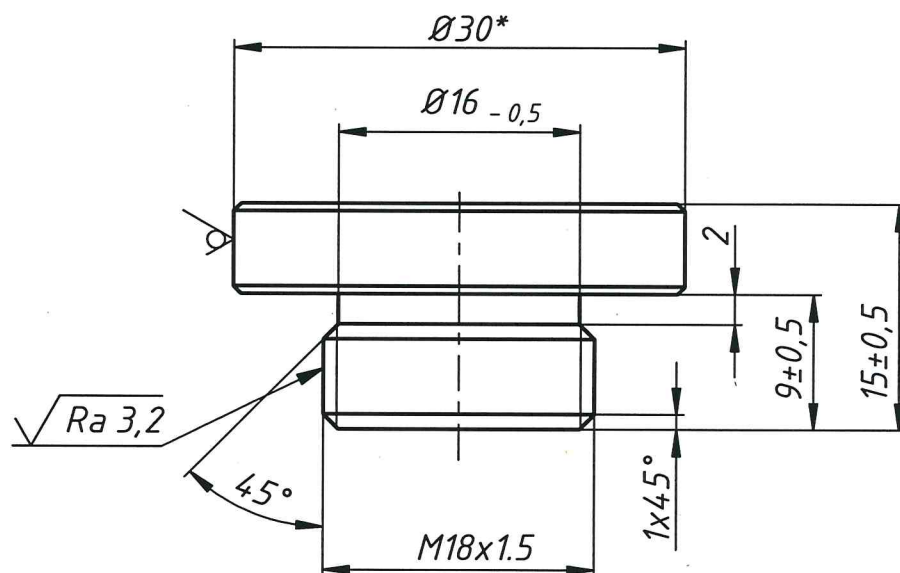


БАЗ 199-00.001-М18х1,5

 $\sqrt{Ra\ 6,3(\sqrt{})}$ 

60 шт к 20.06

1. \* Размеры для справок.
2. Острые кромки притупить.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т.
4. Остальные ТТ по СТБ 1014-95.

КОНТРОЛЬНЫЙ

БАЗ 199-00.001-М18х1,5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Кульша				0,050	2:1
Пров.							
Т. контр.		Козлович			Лист	Листов	1
Нач.отд.					000 БАЗДорМаш		
Н. контр.							
Утв.		Марков		6.10.25.	Круг 30 ГОСТ 2590-2006 35 ГОСТ 1050-2013		

Пробка М18х1,5