


ВНС 63.32.200-00.005-M27

$\sqrt{Ra\ 2,5\ (\checkmark)}$

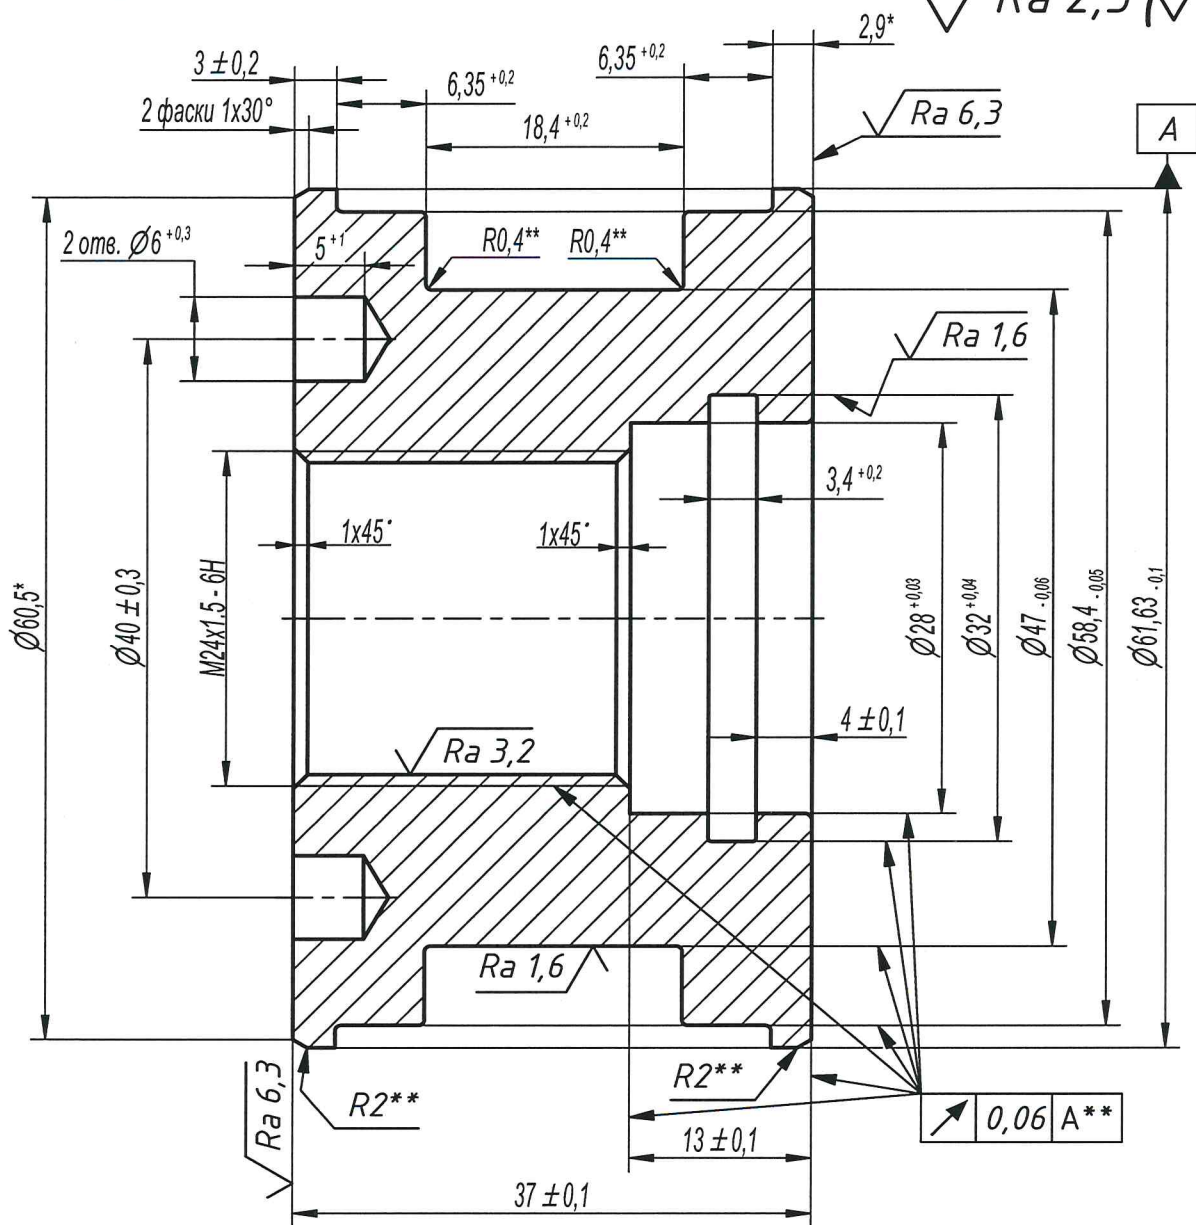

1. * Размеры для справок.
2. ** Размеры обеспечить инструментом.
3. Внутренние радиусы в канавках под уплотнения $R=0.3\text{ мм}$, внешние $R=0.2\text{ мм}$.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т.

50 шт к 01.10

КОНТРОЛЬНЫЙ

ВНС 63.32.200-00.005-M27

Поршень

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Готовчиков		24.10.2025
Пров.				
Т. контр.		Кульша		
Нач. БТК				
Н. контр.		Козлов		
Утв.		Марков		

Сталь 35...45 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,5 кг	2:1
Лист	Листов	1

ООО "БАЗДОРМАШ"

Копировал

Формат А4